



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4  
по г. Кизилорт, Кизилорттовскому и Кумторкалинскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РД, г. Кизилорт, ул. Гагарина, 24 «а», тел. 2-18-03

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона)

### **Предписание № 187/1/3**

**по устранению нарушений требований противопожарного режима**

**Директору ГКОУ «Сафаралинская СОШ Гунибского района»**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

**Насрудинову Гаджи Питулавичу**

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по г. Кизилорт, Кизилорттовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору № 187 от «15» октября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 30 мин. «17» октября 2018г. по 10 час. 30 мин. «17» октября 2018г. проведена внеплановая проверка инспектором ОНД и ПР №4 по г. Кизилорт, Кизилорттовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору капитаном внутренней службы Насрудиновым Н.К ГКОУ «Сафаралинская СОШ Гунибского района» по адресу: Кумторкалинский р-н, с. Алмало (кутан Сафарали).

совместно с: директором Насрудиновым Г.П.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные при проведении мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить подачу системой пожарной сигнализации светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п. 7 ст. 83 ФЗ № 123	до 03.06. 2019 г.	
2.	Заключить договор и обеспечить выполнение ремонтных работ и проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-	п. 63 ППР в РФ № 390	до 03.06. 2019 г.	

	предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации).			
3.	Организовать работы по планово-предупредительному ремонту и обеспечению исправного состояния автоматической пожарной сигнализации в здании, сигнализация неисправна.	п. 61 ППР в РФ № 390	до 03.06. 2019 г.	
4.	Разработать декларацию пожарной безопасности.	ст. 64 ФЗ № 123	до 03.06. 2019 г.	
5.	Обеспечить объект источником наружного противопожарного водоснабжения с нормативным количеством воды в целях пожаротушения.	ч.4, ст. 4 ФЗ № 123 п. 5.2 СП 8.13130.2009	до 03.06. 2019 г.	
6.	Обозначить направление движения к имеющимся источникам наружного противопожарного водоснабжения стрелками с четко нанесенными цифрами расстояния до него.	п. 55 ППР в РФ № 390	до 03.06. 2019 г.	
7.	Обеспечить доступность подъезда пожарной техники для забора воды к источнику наружного противопожарного водоснабжения.	п. 55 ППР в РФ № 390	до 03.06. 2019 г.	
8.	Разработать и вывесить инструкции о действиях персонала в случае возникновения пожара.	п. 12 ППР в РФ № 390	до 03.06. 2019 г.	
9.	Обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, с составлением соответствующих актов.	п. 12 ППР в РФ № 390	до 03.06. 2019 г.	
10.	Не допускать к работе на объекте лиц без прохождения обучения мерам пожарной безопасности.	п. 3 ППР в РФ № 390	до 03.06. 2019 г.	
11.	Обеспечить наличие электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	п. 38 ППР в РФ № 390	до 03.06. 2019 г.	
12.	Обеспечить объект огнетушителями по нормам.	п. 70 ППР в РФ № 390	до 03.06. 2019 г.	
13.	Присвоить огнетушителям порядковые номера и обеспечить наличие паспортов завода-изготовителя.	п. 475 ППР в РФ № 390	до 03.06. 2019 г.	
14.	Опломбировать запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя одноразовой пломбой.	п. 475 ППР в РФ № 390	до 03.06. 2019 г.	
15.	Обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременную замену.	п. 70 ППР в РФ № 390	до 03.06. 2019 г.	
16.	Не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п. 42 «в» ППР в РФ № 390	до 03.06. 2019 г.	
17.	Не допускать эксплуатацию электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции.	п. 42 «а» ППР в РФ № 390	до 03.06. 2019 г.	

18.	Не допускать использование бытового газового прибора в помещении кухни.	ч.4, ст. 4 ФЗ № 123 п. 4.22 СП 118.13330.2012	до 03.06. 2019 г.	
19.	Не допускать подвод газа к газовым приборам по резиновому шлангу.	ч.4, ст. 4 ФЗ № 123 п. 7.3 СНиП 42-01-2002	до 03.06. 2019 г.	
20.	Обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 43 ППР в РФ № 390	до 03.06. 2019 г.	
21.	Предусмотреть в местах перепада высот пандусы с уклоном не более 1:6 см.	ч.4, ст. 4 ФЗ № 123 п. 6.28 СНиП 21-01-97*	до 03.06. 2019 г.	
22.	Вывесить огнетушители на видных местах вблизи выходов, на высоте не более 1,5 метров.	п. 480 ППР в РФ № 390	до 03.06. 2019 г.	
23.	Проверить обшивку стен и потолков на путях эвакуации, выполненную из горючего материала, на соответствие требованиям по горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности и токсичности. В случае несоответствия осуществить демонтаж.	ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 6.25 СНиП 21-01-97*	до 03.06. 2019 г.	
24.	Демонтировать на пути эвакуации перед эвакуационным выходом металлическую трубу, препятствующую свободной эвакуации людей.	п. 36 «а» ППР в РФ № 390	до 03.06. 2019 г.	
25.	Не допускать размещение мебели на путях эвакуации.	п. 36 «б» ППР в РФ № 390	до 03.06. 2019 г.	
26.	Перенести приемно-контрольное устройство в защищенное от несанкционированного доступа место.	ч.4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 13.14.5.	до 03.06. 2019 г.	
27.	Не допускать эксплуатацию печи в котельной без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, а также разделок (отступок) вокруг дымовой трубы.	п. 81 ППР в РФ № 390	до 03.06. 2019 г.	
28.	Установить у пожарного щита бочку для хранения воды объем не менее 0,2 куб. метра.	п. 483 ППР в РФ № 390	до 03.06. 2019 г.	
29.	Не допускать использование электроустановочных изделий с повреждениями.	п. 42 «б» ППР в РФ № 390	до 03.06. 2019 г.	


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

  
(подпись)

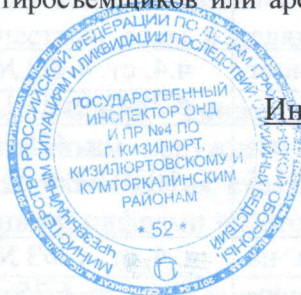

Инспектор ОНД и ПР №4 по г. Кизилюрт,

(должность, фамилия и инициалы государственного инспектора)

Кизилюртовскому и Кумторкалинскому р-нам  
Насрудинов Н.К.

«17» октября 2018г.


Предписание для исполнения получил(а):

Директор ГКОУ «Сафаралинская СОШ»

(должность, фамилия, инициалы)

Насрудинов Гаджи Питулавич

«17» октября 2018г.

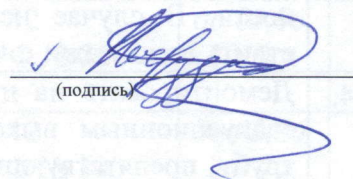  
(подпись)